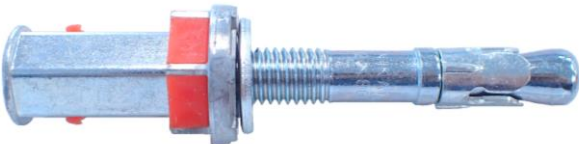


ウェッジ式アンカー

認証取得者	ユニカ株式会社	
所在地	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6	
連絡先	TEL03-3864-8711 FAX03-3864-7746	
商品名	ビッグワンBGRタイプ	
部品の材質	スチール	
認証種類	タイプ C	
認証番号	第 24-0003 号	
認証有効期間	2024 年 10 月 30 日～2029 年 10 月 29 日	

認証内容

構成部品	項目 1	部品の形状・寸法・許容差	形状	JCAA ウェブサイト(※)に掲載の形状による。
			寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
	項目 2	部品の材質	本体：JIS G3507-01 SWRCH35 ウェッジ：JIS G 3141 SPCC	
製品	項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじの等級：8g 表面処理：電気亜鉛めっき光沢クロメート処理 JIS H8610、H8625 Ep-Fe/Zn 5/Cr1 A 等級 2 級 最小膜厚 5μm	
	項目 7	ドリル径・穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さ、施工方法は認証取得者の施工要領書等による。	
	項目 8	製品の降伏点・引張強さ	降伏点：- N/mm ² 引張強さ：763.5N/mm ² （セット試験による数値）	
	項目 10	母材の種別	普通コンクリート	
	項目 11	母材の設計基準強度の範囲	18N/mm ² ～36N/mm ²	

[注 1] 項目 12 以降は JCAA ウェブサイト(※)に掲載の算定式を用いて計算する。
※：JCAA ウェブサイト HOME ＞ 認証製品について ＞ 金属系あと施工アンカー評価認証内容

認証取得者による本体の申請値

品 番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル 径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじ 長さ (S) (mm)	埋込長 さ (L) (mm)	最小断面積または 破断部断面積 (<i>s_ae</i>) (N/mm ²)	規格降伏点 (σ _y) (N/mm ²) (規格値又は試験結 果より求めた)	材料強度 (σ _l) (N/mm ²) (400 N/mm ² 以上を基準と し、超えるものは 400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
BGR-3070M	M10	9.9	10	0～+0.3	70	26.5	42 以上	58.0	-	400
BGR-4080M	M12	11.9	12	0～+0.3	80	29	50 以上	84.3	-	400